




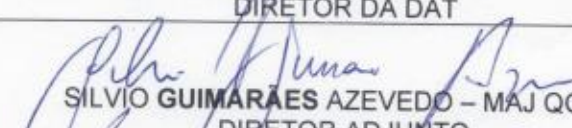

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS

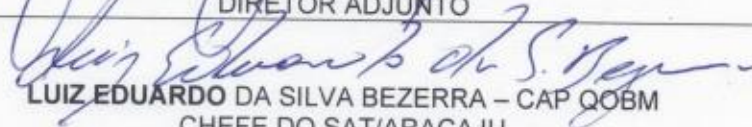

PARECER TÉCNICO	
Nº 009/2020	DATA: 31/03/2020
SOLICITANTE: DART ENGENHARIA	
EMPRESA: EDIFÍCIO RESIDENCIAL ALAMEDA RESIDENCE	
PROCESSO: 8808	
ASSUNTO	
Instalação das bombas de incêndio ligadas diretamente ao gerador.	
MOTIVAÇÃO	
O parecer técnico foi motivado por solicitação pela engenheira Eveline de Oliveira Santos Mecnas.	
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Lei Estadual nº 8151/2016; IT 22/2018 – CBPMSP; IT 41/2019 – CBPMSP; IT 01/2019 – CBPMSP Decreto 63911/2018 - CBPMSP NBR 10898 (Em Vigor); Normas vigentes no CBMSE.	
PARECER	
Após debate sobre o tema, foram feitas as seguintes considerações: - Considerando a IT 41/2019; - Considerando o anexo K da IT 01/2019; - NBR 10898 (tensão máxima no circuito), - Para a aceitação de tal solicitação os circuitos elétricos devem atender a IT 41/2019 CBPMSP, NBR 10898 (tensão máxima no circuito 30 Volts) e apresentar Atestado de Conformidade das Instalações Elétricas conforme anexo K da IT 01/2019 CBPMSP.	
MEMBROS DA COMISSÃO	
 MARCIO JOSÉ DOS SANTOS – TEN CEL QOBM DIRETOR DA DAT	
 SILVIO GUIMARÃES AZEVEDO – MAJ QOBM DIRETOR ADJUNTO	
 LUIZ EDUARDO DA SILVA BEZERRA – CAP QOBM CHEFE DO SAT/ARACAJU	